


Vrátkov

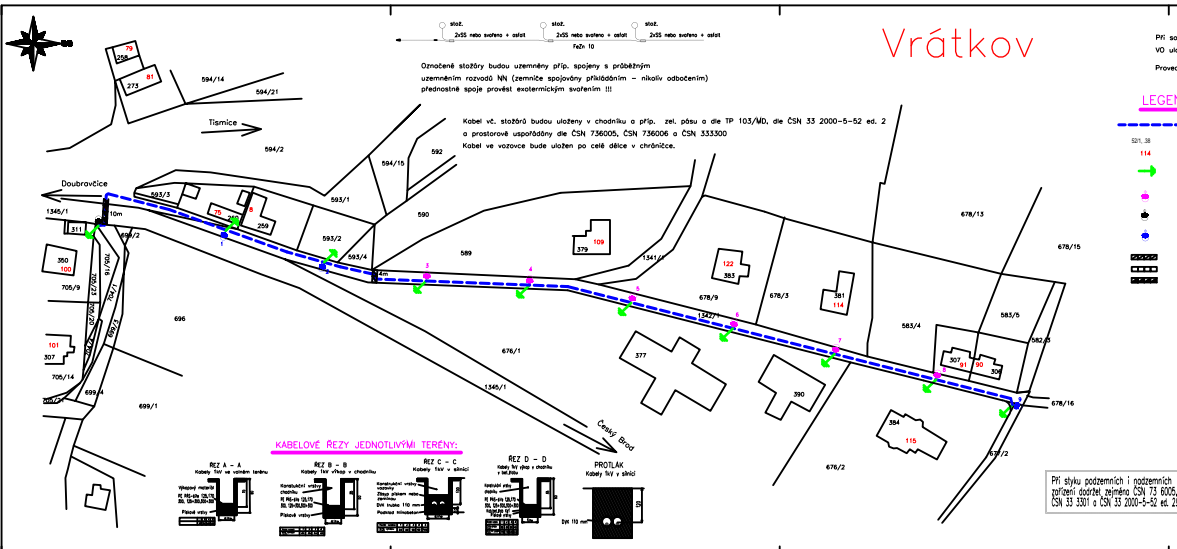

Při souběhu a křížení s rozvodem telefonika bude kabel V0 uložen v chrániče nebo v kabelovém žebtu
Provedení základů - viz typový podklad Kooperativa UHI, Janovice

LEGENDA :

- kabel CVK7-J 5x6 v zemi
- 114 číslo parcelní, stavební
- číslo poplání
- uzemnění drátem Fažn 10 mm
- + Stožár KL 4,5
- + Světlo SV Schréder SK100/6LED/700mA/15W
- Sloup stožár KL 5
- Stožár KL 5
- Světlo SV Schréder NANO 1 LED 16/40W/700mA
- přechod komunikace - prostup tr. DNK 50 mm (výškop 50x120 cm)
- přechod kom./výjez - prostup tr. DNK 50 mm (výškop 35x80 cm)
- přechod komunikace - protlak tr. PE 50 mm (N. 120 cm)

VNEŠNÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1
VENKOVNÍ ABB; AD4; BAT; CA1
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 (2007)
SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V/1N - C - S



Karel Sommer	
PROJEKTANT:	Karel Sommer
ADRESA:	Jungmannova 1160, 282 01 Český Brod
TEL:	24809292
EMAIL:	ksommer@csk.cz
PROJEKT:	03/2016
STAVBA:	DSP
DATA:	1:720
ČÍSLO DOKUMENTU:	04/16
ČÍSLO VÝKRESU:	ES - 1
ČÍSLO STAVBY:	